

中核充填所 災害時運用ガイドライン

(Ver. 2)

2024年10月

(一社) 愛知県 L P ガス協会
中核充填所等委員会

目 次

	ページ
1. はじめに	1
2. 担当窓口	1
3. 災害発生時の中核充填所の報告書について	1
4. 中核充填所の所在地及び担当地区	3
5. 供給時の基本ルール	4
6. 石油ガス供給連携計画発動時の L P ガス供給の流れ	4
7. 優先供給先	6
8. 費用の清算方法	7
9. 中核充填所同士の相互支援	8
10. 共通バーコードの普及について	9
参考資料	
1. 第四地域中核充填所・各県協会情報	10
2. 充填所コードリスト	13
3. 災害拠点病院	14
4. 報告書様式（別紙 1～3）	16

1. はじめに

このガイドラインは、大規模災害により愛知県内に甚大な被害が発生、備蓄法第33条第1項に基づく「災害時石油ガス供給連携計画」の実施の勧告文が発出されるような事態を想定して、災害時の混乱の中でも適切な行動がとれるよう中核充填所の基本的な対応方法をあらかじめ定めておくものです。今後新たな情報が追加された場合は改訂します。

2. 担当窓口

中核充填所の担当窓口は、原則、中核充填所等委員会の委員とする。また、代理者として充填所の現場担当者1名を選任しておく。

3. 災害発生時の中核充填所の報告書について

災害発生時に、別紙1～3の報告書をメールまたはFAX等でそれぞれの機関へ報告していただく必要があります。

・報告基準

次のいずれかの場合

1. 自然災害（地震、水害、台風、噴火等）によるLPGガスに関する被害が発生した場合

【⇒被害が発生すれば、災害規模によらず報告】

2. 充填所の所在地の地域で震度5強以上の地震が発生した場合

【⇒被害の有無に係らず、報告】

3. 全国LPGガス協会が要請した場合

【⇒被害の有無に係らず、報告】

・報告のタイミング

平日・休日ともに

1. 日中・・・発災後、2～3時間以内
2. 夜間・・・翌日の午前中まで

・報告の流れ

LPガス充填所
被災状況報告書
(別紙1)

災害発生時に一報と、状況が変わることに報告する。但し、勧告文が発出された後は(別紙3)に切り替わる。

提出先：経済産業省、中部経済産業局、
中部近畿産業保安監督部、愛知県LPガス協会

LPガス関係
被害状況報告
(別紙2)

被災状況報告書とともに提出し、状況が変わることに報告する。


提出先：愛知県LPガス協会

中核充填所向け
報告書
(別紙3)


勧告文が発出された後はこの様式にて報告する。

提出先：経済産業省、中部経済産業局、
中部近畿産業保安監督部、愛知県LPガス協会

災害発生後における各種被災状況報告の提出時期について

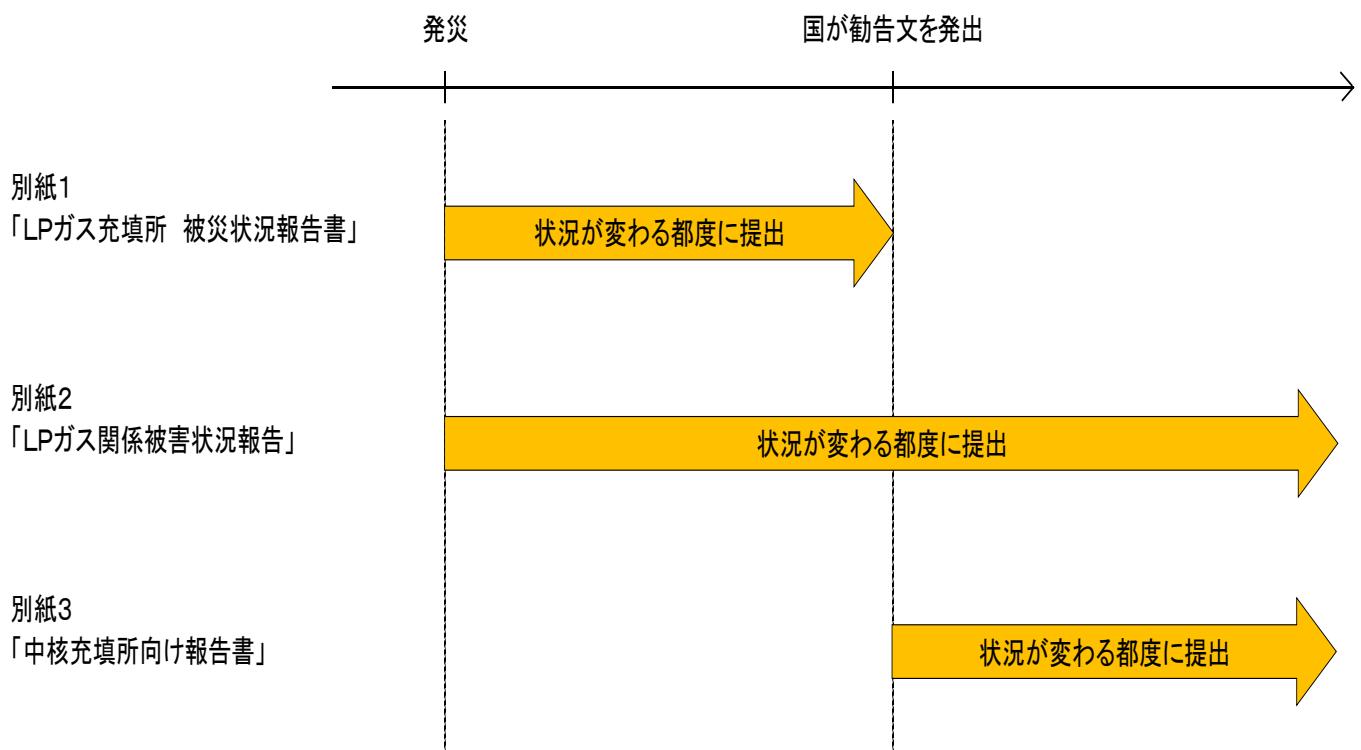

4. 中核充填所の所在地及び担当地区(令和6年10月現在)

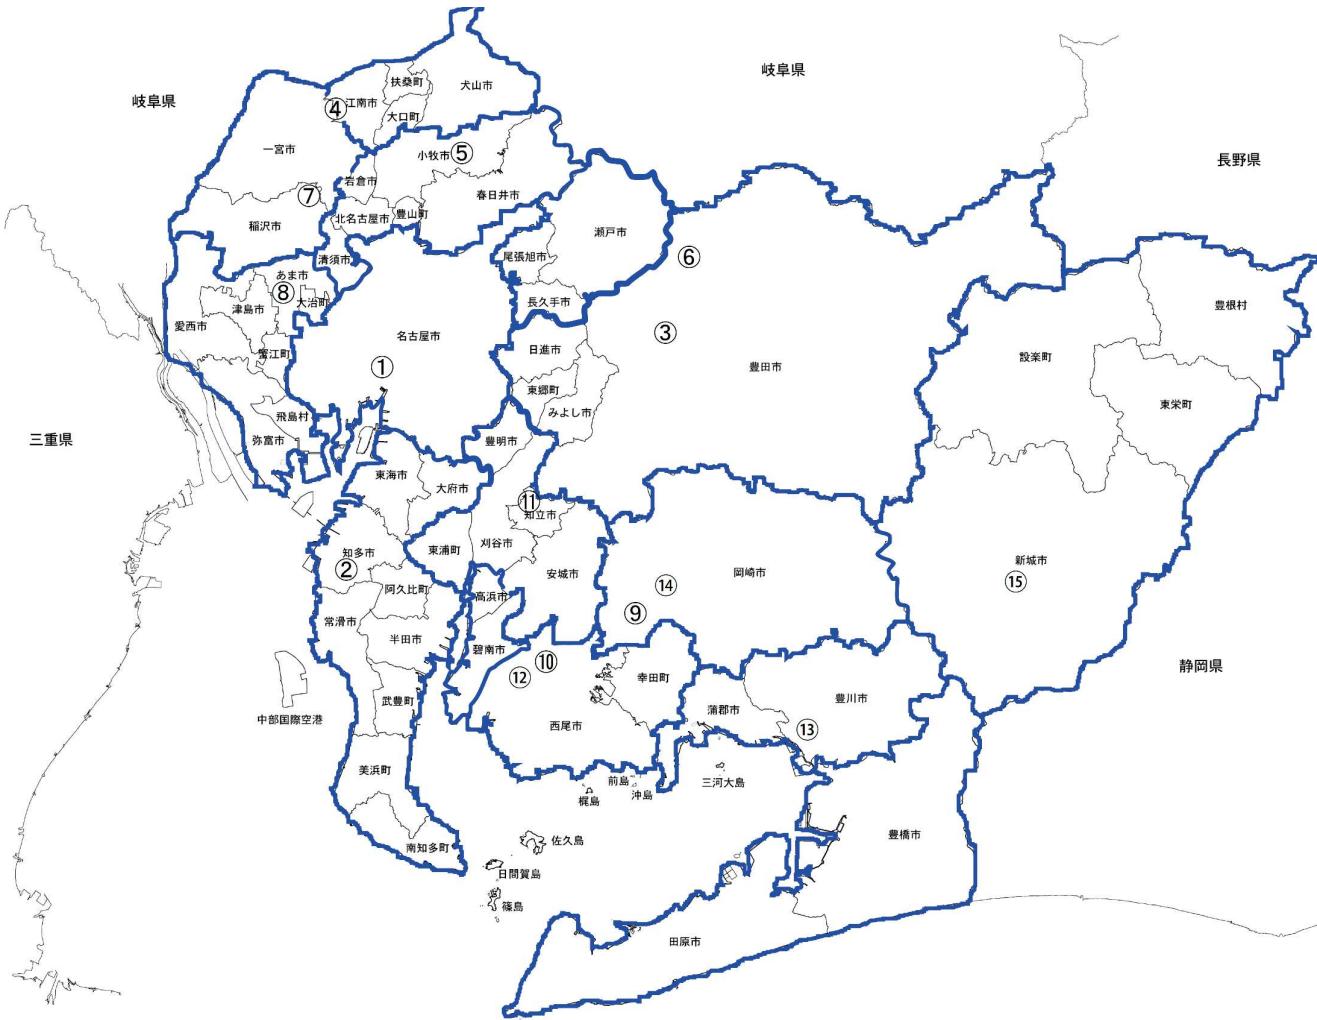

中核充填所の所在地(令和6年10月現在)

No.	支部	地区名	該当市町村	事業所名	所在地	LPガス供給世帯数(参考)
1	中央	名古屋	名古屋市	ミライフ西日本(株)中部支店	名古屋市港区中川本町 1-1	54, 588
2		知多	半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町	知多高圧ガス(株)本社工場	知多市新刀池 2-14	83, 414
3		愛豊	日進市、東郷町、豊田市、みよし市	三河商事(株)物流センター	豊田市御船町山の神 56-201	89, 065
4	尾張	犬山	犬山市、江南市、大口町、扶桑町	東邦液化ガス(株)江南充てん所	江南市東野町神田 6	53, 093
5		小牧	春日井市、小牧市、岩倉市、清須市、北名古屋市、豊山町	名古屋プロパン瓦斯(株)小牧支店	小牧市大字東田中字上池 1251	71, 828
6		瀬戸	瀬戸市、尾張旭市、長久手市	アストモスリテイリング(株) 中部第二カンパニー藤岡営業所	豊田市北一色町吉原 756-46	26, 853
7	西部	一宮	一宮市、稻沢市	(株)エス・アイ東海	稻沢市下津森町 1-1	86, 314
8		海部	津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村	大洋商事(株)	あま市七宝町桂字川向 790	69, 964
9	西三河	岡崎	岡崎市	東邦液化ガス(株)岡崎充てん所	岡崎市柱町字下地 69	61, 400
10		西尾	西尾市、幸田町	サーーラE&L名古屋(株)西尾営業所	西尾市米津町入船 2-58	55, 829
11		安城	刈谷市、安城市、知立市、東浦町、豊明市	(株)フジプロ	知立市牛田町遠新切 48	90, 868
12		碧南	碧南市、高浜市	大浜燃料(株)西尾充填所	西尾市山下町東八幡山 67-1	29, 392
13	東三河	豊橋	豊橋市、田原市	東愛知ガス供給ネット(株)	豊川市御津町佐脇浜二号地 1-8	79, 953
14		豊川	豊川市、蒲郡市	(株)ホームエネルギー東海岡崎センター	岡崎市岡町字南棚田 28-1	76, 659
15		新城	新城市、設楽町、東栄町、豊根村	(株)あみや商事新城充填所	新城市大宮字清水 1-9	19, 641
合 計						948, 861

5. 供給時の基本ルール

中核充填所は備蓄法に基づく災害時石油ガス供給連携計画の発動があり、優先施設への対応が求められることを想定して、原則、供給する際は、以下の点に注意する。

- ①石油ガス供給連携計画に基づき経済産業省より勧告文が発出された場合、通常の充填業務は一旦停止し、在庫量・入荷予定など状況把握に努める。
- ②運転再開後も優先供給に備え、必要最小限の充填に留め、在庫量の確保に努める。
- ③充填受入依頼や代替配達依頼は、原則、充填所からの依頼のみ受ける。
- ④対応に困った場合は、協会本部へ連絡する。

6. 石油ガス供給連携計画発動時の L P ガス供給の流れ

<発注・民間備蓄・国家備蓄放出>

- ①平時、災害時にかかわらず中核充填所は、通常通り卸事業者を経由して元売りへ L P ガスを発注し、元売りは中核充填所へ出荷する。
- ②民間備蓄を放出する際においては、経産省石油流通課は J O G M E C に放出指示をし、それを受け J O G M E C は元売りに放出する。

<情報の共有>


- ①中核充填所は、経産省石油流通課・全国 L P ガス協会・都道府県 L P ガス協会・地域中核充填所連絡会等と情報を共有する。
- ②経産省石油流通課・日本 L P ガス協会・全国 L P ガス協会は、相互に情報を共有する。

<供給調整・要請>

- ①病院、避難所等から都道府県・市町村をとおして供給要請があった際には、都道府県 L P ガス協会・地域中核充填所連絡会（愛知県中核充填所等委員会）等は連携して、都道府県・市町村との防災協定に基づき、供給先を調整し中核充填所・販売事業者に対し供給要請をする。

石油ガス供給連携計画発動時のLPガス供給の流れ

※災害発生時においても通常ルートと同様の発注をしてください。

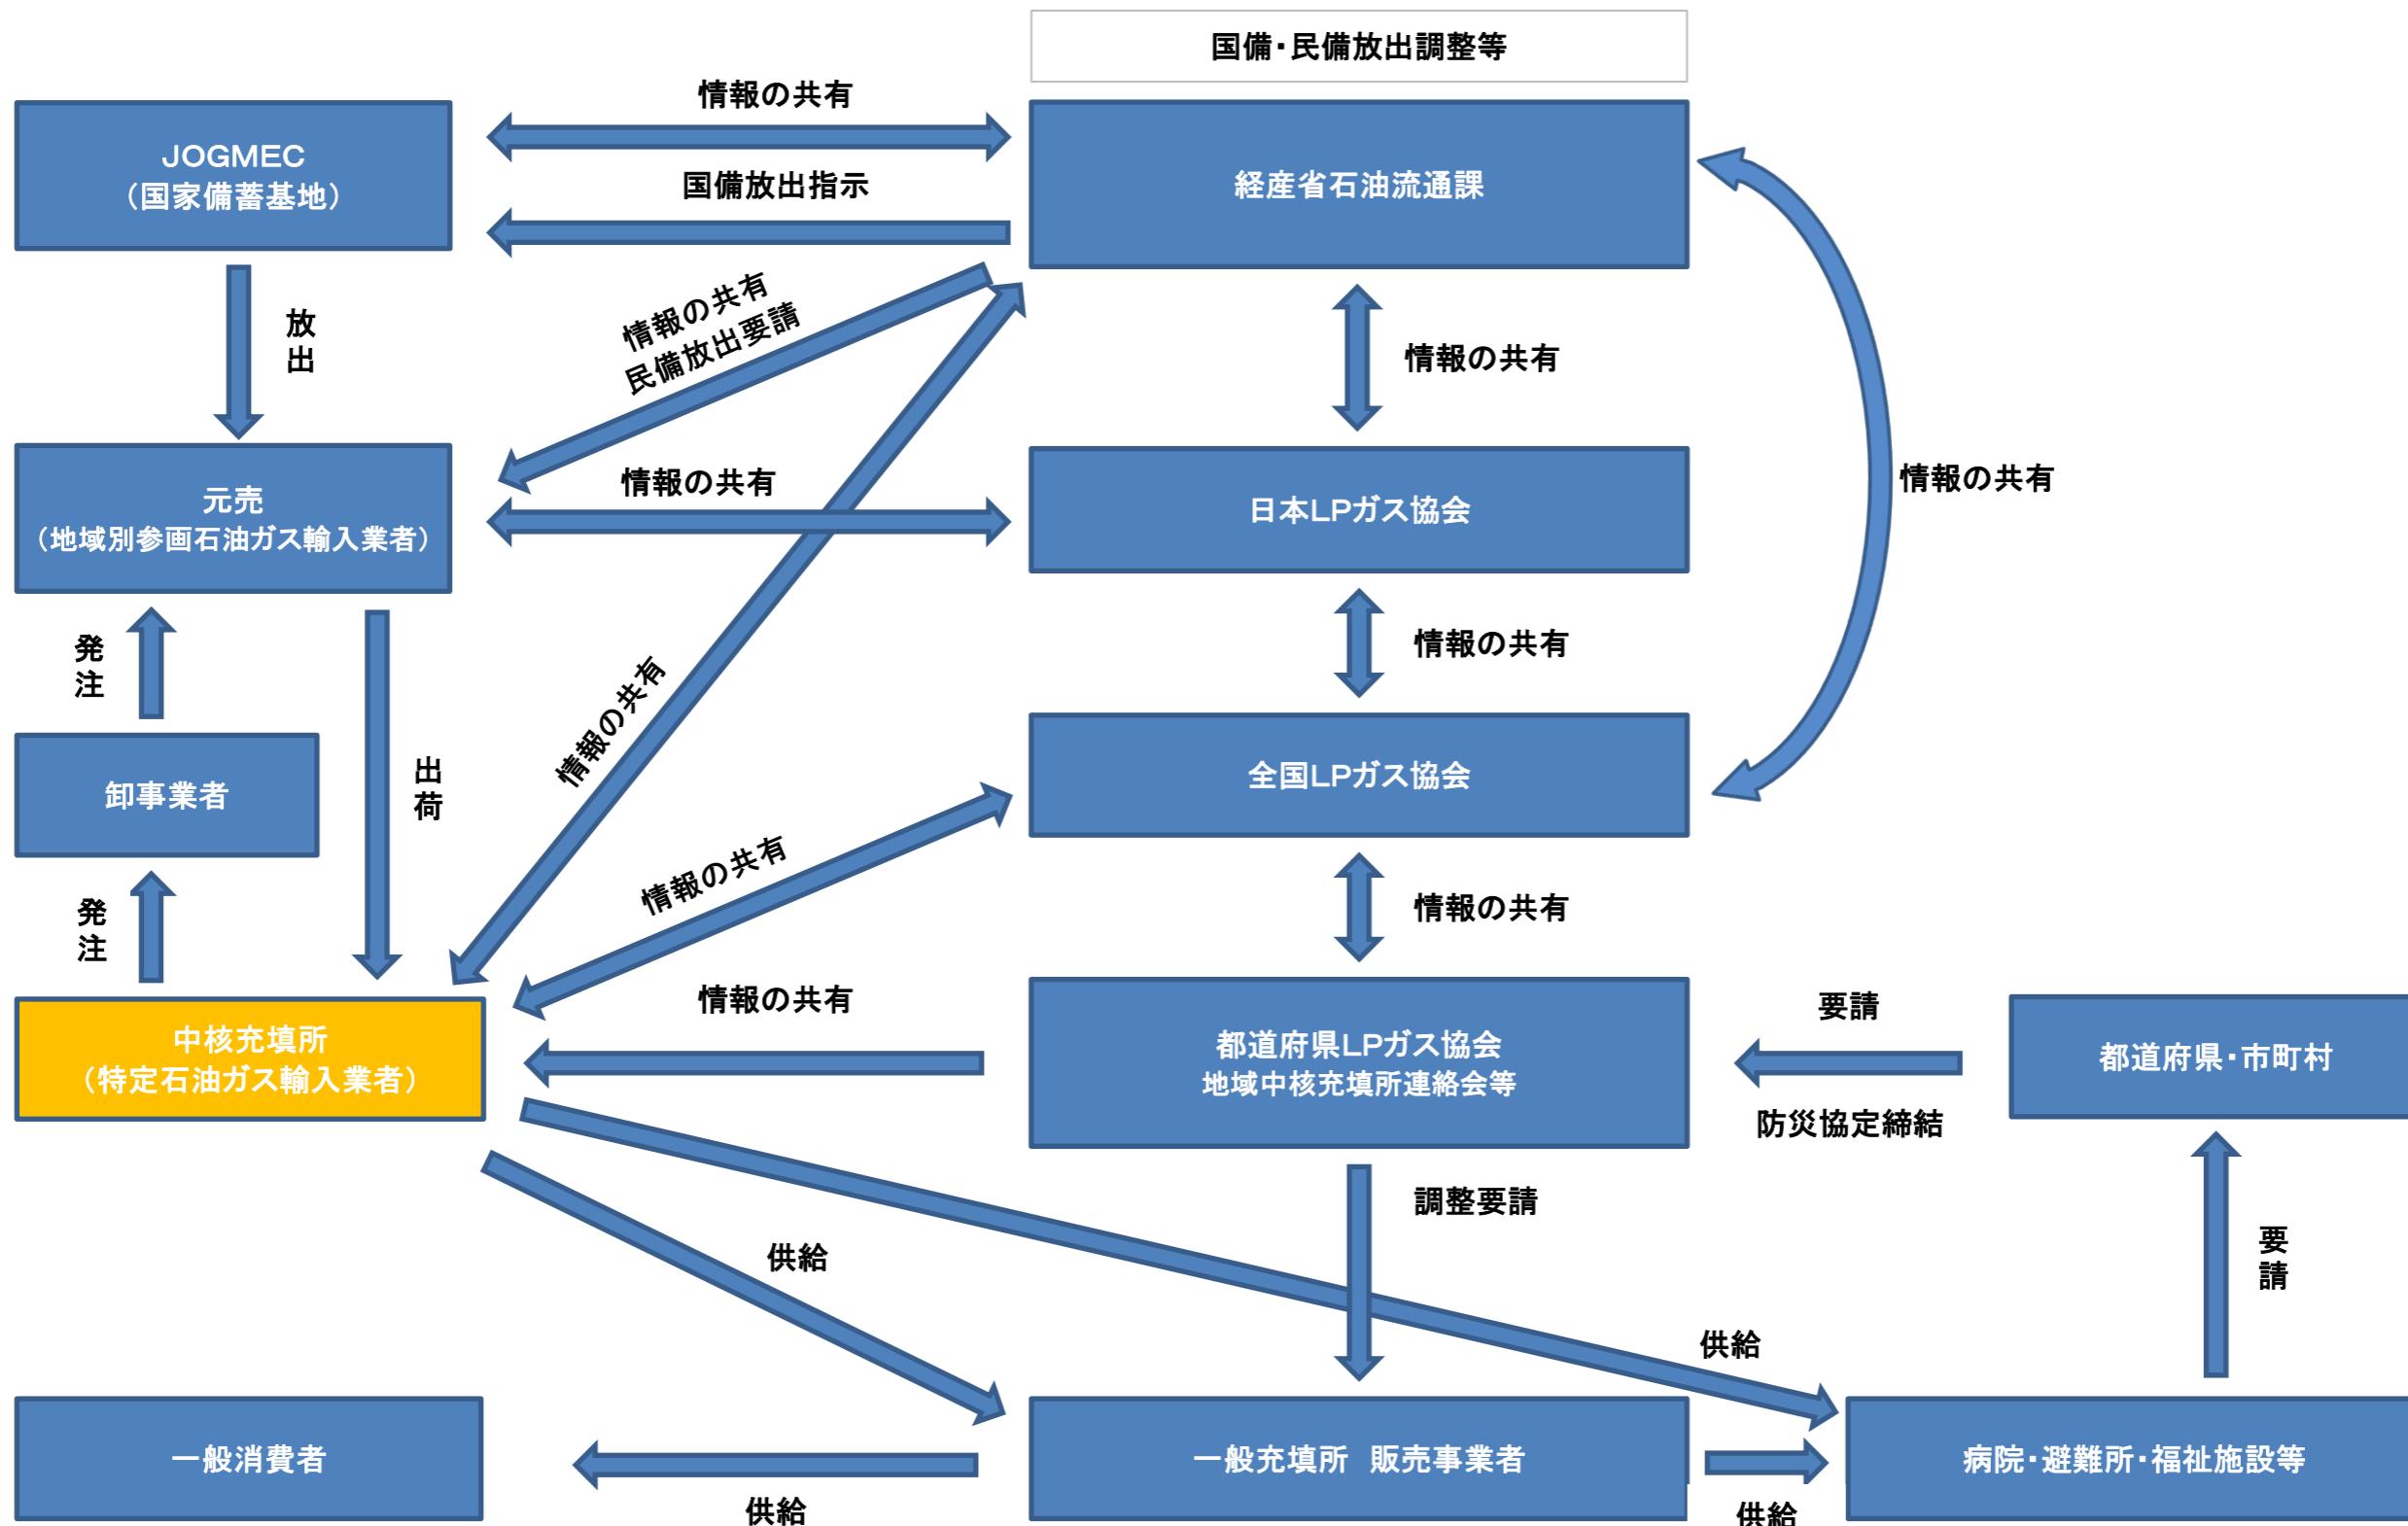

7. 優先供給先

(1) 国からの要請があった先

(2) 県、市町村から防災協定に基づいて要請があった先

(3) 災害拠点病院からの要請

①基幹災害拠点病院

- ・藤田医科大学病院（豊明市）
- ・愛知医科大学病院（長久手市）

②地域中核災害拠点病院

- ・名古屋市立大学医学部附属東部医療センター（千種区）
- ・日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院（中村区）
- ・独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター（中区）
- ・日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院（昭和区）
- ・名古屋市立大学病院（瑞穂区）
- ・名古屋掖済会病院（中川区）
- ・独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院（南区）
- ・愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院（弥富市）
- ・公立陶生病院（瀬戸市）
- ・一宮市立市民病院（一宮市）
- ・総合大雄会病院（一宮市）
- ・愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院（江南市）
- ・小牧市民病院（小牧市）
- ・春日井市民病院（春日井市）
- ・半田市立半田病院（半田市）
- ・愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院（豊田市）
- ・トヨタ記念病院（豊田市）
- ・岡崎市民病院（岡崎市）
- ・刈谷豊田総合病院（刈谷市）
- ・愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院（安城市）
- ・豊橋市民病院（豊橋市）
- ・豊川市民病院（豊川市）

③地域災害拠点病院

- ・名古屋市立大学医学部附属西部医療センター（北区）
- ・名古屋大学医学部附属病院（昭和区）
- ・独立行政法人労働者健康安全機構中部労災病院（港区）
- ・名古屋記念病院（天白区）
- ・津島市民病院（津島市）
- ・愛知県厚生農業協同組合連合会稻沢厚生病院（稻沢市）
- ・稻沢市民病院（稻沢市）
- ・愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院（美浜町）
- ・公立西知多総合病院（東海市）
- ・藤田医科大学病院岡崎医療センター（岡崎市）
- ・西尾市民病院（西尾市）
- ・新城市民病院（新城市）
- ・独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター（豊橋市）
- ・蒲郡市民病院（蒲郡市）

（4）学校体育館・公民館等の指定避難所


（5）その他

8. 費用の清算方法


費用の清算方法は、適正価格を基準として当事者間において決定する。

業務フロー図

（1）他社からの充填依頼の場合

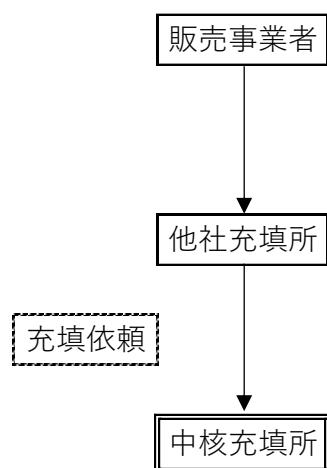

(2) 自治体からの納入依頼の場合（新規取引の場合）

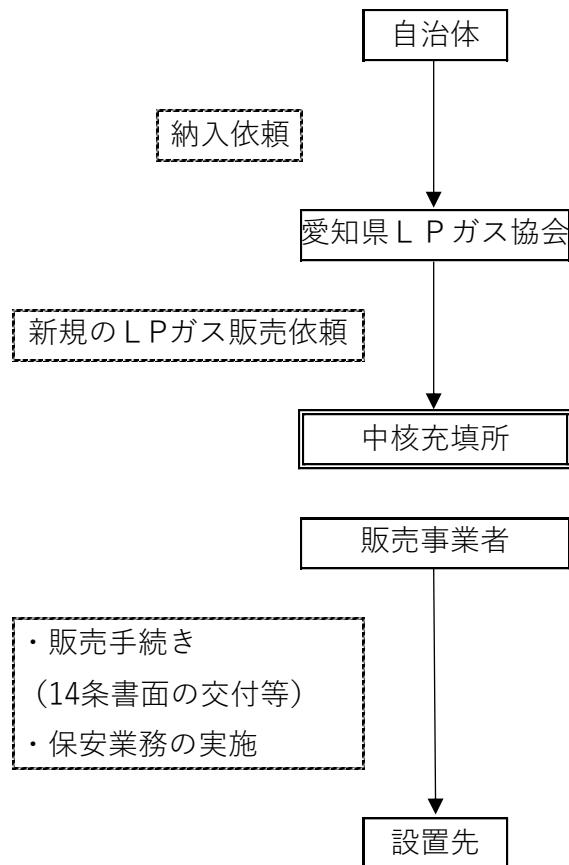

9. 中核充填所同士の相互支援

発災時に供給を滞らせないために、中核充填所同士の相互支援が重要となる。

- ①発災時における供給エリアは、原則、P 3の該当市町村となるが、被害状況により、対応できない場合は近隣の中核充填所が対応する。
- ②被害が広域におよび県内中核充填所での対応が難しい場合は、連携計画に基づく第四地域内の中核充填所（岐阜県、三重県、石川県、富山県）への応援要請を行う。また、他県からの応援要請があった場合には協力する。

10. 共通バーコードの普及について

①共通バーコードの有効性

- 多くのLPガス容器は、充填期限等を「バーコード」で管理していますが、各社で仕様が異なり互換性がありません。そこで全国で仕様統一したものが、「共通バーコード」です。
- 中核充填所は「共通バーコード」を読み取れますので、緊急時等に他社（他系列）のLPガス容器へ迅速に充填し、避難所や炊き出し等で活躍することが可能です。

②共通バーコード普及の必要性

- 代替充填でLPガス容器が持ち込まれた際に、中核充填所で容器情報を登録し、共通バーコードを発行・貼付することも出来ますが、時間と手間が掛かり、迅速な対応としては不十分です。
- スムーズに代替充填するためには、あらかじめ「共通バーコード」を貼付しておくことが有効です。しかしながら共通バーコード普及が進んでおらず、このままでは災害時にLPガスの強みを発揮できないため、早急に普及に向けた対応が必要な状況です。
- そのためには、共通バーコードを「災害対応用」や「非常時用」と考えるのではなく、「平時から使うもの」として扱う必要があります。つまり、「日本におけるLPガス容器のバーコードは、共通バーコードのみ」として、関係各社が認識することが重要です。

③二段式バーコード

- 共通バーコードを「平時利用」とするためには、従来の各社のバーコードから移行する必要があります。従来バーコードとは別に、共通バーコードを追加で貼付する方法もありますが、手間や管理が煩雑になるため、一枚のシールに印刷する「二段式バーコード」が有効策の一つです（下記【参考】参照）。
- 容器検査会社と連携して、容器再検査時に「二段式バーコード」を貼付すれば、5年間の検査期間が一巡した後には、大半の容器への貼付が完了することとなります。
- 取引のある容器検査所へ相談いただき、まずは「二段式バーコード」が通常の充填業務に問題ないかなどを確認のうえ、「共通バーコード」普及に御協力いただきますよう、お願いします。

【参考】二段式バーコード見本



中核充填所

令和6年10月 現在

	中核充填所名	住所	連絡先
愛知県 (15)	1 アストモスリテイリング(株) 中部カンパニー藤岡営業所	豊田市北一色町吉原756番地46	電話番号:0565-76-0805 衛星電話番号:8816-234-31014
	2 ミライフ西日本(株)中部支店 名古屋営業所名古屋基地	名古屋市港区中川本町1-1	電話番号:052-661-9181 衛星電話番号:870-776-742-035
	3 東邦液化ガス(株) 岡崎充てん所	岡崎市柱町字下地 6 9	電話番号:0564-55-6530 衛星電話番号:090-9021-4854
	4 東邦液化ガス(株) 江南充てん所	江南市東野町神田6番地	電話番号:0587-22-5104 衛星電話番号:080-9556-2494
	5 三河商事(株)物流センター	豊田市御船町山の神56-201	電話番号:0565-41-6660 衛星電話番号:010-870-772-280-613
	6 サーラE&L名古屋(株) 西三河配送センター	西尾市米津町入船 2-5 8	電話番号:0563-56-8282 衛星電話番号:080-8264-1856
	7 東愛知ガス供給ネット(株)	豊川市御津町佐脇浜二号地 1番 8	電話番号:0533-77-1211 衛星電話番号:080-8263-0064
	8 大浜燃料(株)西尾充填所	西尾市山下町東八幡山 6 7-1	電話番号:0563-57-7235 衛星電話番号:090-9021-6343
	9 名古屋プロパン瓦斯(株) 小牧支店	小牧市大字東田中字上池1251	電話番号:0568-79-1001 衛星電話番号:010-870-776-741-931
	10 (株)あみや商事 新城充填所	新城市大宮字清水 1 番 9	電話番号:0536-22-2103 衛星電話番号:010-870-776-742-282
	11 (株)フジプロ	知立市牛田町遠新切 4 8	電話番号:0566-81-2341 衛星電話番号:010-870-776-743-441
	12 太洋商事(株)	あま市七宝町桂字川向 7 9 0	電話番号:052-431-6207 衛星電話番号:010-8816-234-33306
	13 (株)エス・アイ東海	愛知県稻沢市下津森町1番地の1	電話番号:0587-22-0511 衛星電話番号:010-870-772-580-340
	14 (株)ホームエネルギー東海 岡崎センター	岡崎市岡町字南棚田 2 8-1	電話番号:0564-51-1981 衛星電話番号:010-870-776-174-339
	15 知多高圧ガス(株) 本社工場	知多市新刀池2-14	電話番号:0562-56-6121 衛星電話番号:010-8707-763-98561

三重県 (11)	1	関西プロパン瓦斯株 尾鷲営業所	三重県尾鷲市大字南浦1987-13	電話番号:0597-22-2226 衛星携帯電話:080-8263-8036
	2	(株)マルエイ 四日市支店	三重県四日市市采女町字春雨3210-12	電話番号:059-346-5522 衛星携帯電話:010(870)77258-0421
	3	東邦液化ガス株 志摩充填所	三重県志摩市磯部町沓掛字体ノ谷7-2	電話番号:0599-56-2082 衛星携帯電話:090-1623-8866
	4	石井燃商(株) 員弁充填所	三重県いなべ市北勢町麻生田1272	電話番号:0594-72-4071 衛星携帯電話:080-8264-4861
	5	上野ガス(株) 本社充填所	三重県伊賀市上野茅町2706	電話番号:0595-21-3611 衛星携帯電話:001010(8816)2341-2608
	6	上野ガス(株) 龜山支店	三重県龜山市椿世町字西松547-1	電話番号:0595-82-0893 衛星携帯電話:010(8816)2341-2610
	7	アポロ興産(株) 本社充填所	三重県伊賀市四十九町1140	電話番号:0595-21-3711 衛星携帯電話:001010(8816)2343-1055
	8	三重交通商事(株) 伊勢液化ガス営業所	三重県伊勢市鹿海町字圓坊1443番地	電話番号:0596-23-5138 衛星携帯電話:080-2641-1528
	9	NXエネルギー中部(株) 三重支店	三重県度会郡大紀町滝原924-2	電話番号:0598-86-2030 衛星携帯電話:010(8707)7674-2958
	10	(株)エナアーク中部 中勢物流センター	三重県津市高茶屋7丁目5-52	電話番号:059-234-6531 衛星携帯電話:080-2215-1914
	11	(株)ホームエネルギー東海 四日市LPGセンター	三重県四日市市午起2-4-13	電話番号:059-332-6811 衛星携帯電話:010(8707)7258-0712
岐阜県 (9)	1	ヤマモトエナジー販売(株) 恵那工場	恵那市大井町 1 2 1 3 - 1	電話番号:0573-26-2152 衛星携帯電話:870-7763-11493
	2	新日本ガス(株) 各務原支店	各務原市蘇原花園町 2 - 4 5 - 2	電話番号:058-382-5201 衛星携帯電話:870-7767-48660
	3	(株)マルエイ 郡上支店	郡上市大和町神路 1 8 7 7 - 3	電話番号:0575-88-2000 衛星携帯電話:090-9028-2301
	4	(株)ホームエネルギー東海 岐阜LPGセンター	岐阜市木田 5 - 5 5 - 2	電話番号:058-239-6970 衛星携帯電話:870-7725-81465
	5	大垣ガス(株) 外渕製造所	大垣市外渕 3 - 5 3 - 2	電話番号:0584-89-8500 衛星携帯電話:870-7764-01306
	6	(株)川甚 大野充てん所	揖斐郡大野町加納西 1 3 6 2 - 1	電話番号:0585-34-2107 衛星携帯電話:080-2659-1163
	7	美濃加茂ガス(株)	美濃加茂市前平町 1 - 6 5	電話番号:0574-27-1211 衛星携帯電話:080-2658-0673
	8	共栄液化瓦斯(株)	中津川市千旦林 8 1 4 - 2	電話番号:0573-68-2181 衛星携帯電話:870-7767-46837
	9	(株)ヒダエルピーチーブループ	高山市石浦町 2 - 4 3 8	電話番号:0577-32-2365 衛星携帯電話:882-166-876-3273
石川県 (6)	1	ENEOSグローブエナジー(株) 石川支店	石川県白山市四ツ屋町 1 0 6 1 - 1	電話番号:076-277-2630 衛星固定電話:080-8690-6931
	2	北日本物産(株) 七尾営業所	石川県七尾市田鶴浜町に部 2 4 番地	電話番号:0767-68-3322 衛星携帯電話:080-2963-4763
	3	北日本物産(株) 金沢支店	石川県金沢市大野町四丁目ソ 6 - 3	電話番号:076-238-0303 衛星携帯電話:080-2963-4762
	4	(株)加賀ガスサービスセンター	石川県加賀市加茂町 2 9 1 - 1	電話番号:0761-72-4646 衛星携帯電話:010-882-166-877-4208
	5	伊丹産業(株)金沢支店	石川県金沢市大野町四丁目ソ 1 3 番地	電話番号:076-237-5933 衛星携帯電話:010-882-166-876-2472
	6	(株)ホームエネルギー北陸 金沢センター	石川県金沢市大野町四丁目ソ 7 番 1	電話番号:076-237-3003 衛星携帯電話:080-8691-8172
富山県 (4)	1	サカヰ産業(株) 富山総合ガスセンター	富山市高木2481-6	電話番号:076-434-2141 衛星携帯電話:090-5680-1748
	2	(株)テルサウェイズ 本社営業所	富山市中大久保349	電話番号:076-467-2200 衛星携帯電話:080-8692-8070
	3	北日本物産(株) 富山充填所	富山市境野新29-4	電話番号:076-482-3500 衛星携帯電話:080-2963-4760
	4	(株)丸八	魚津市北鬼江364	電話番号:0765-24-1310 衛星携帯電話:080-2633-4474

都道府県協会

協会名		住所	連絡先
1	(一社)愛知県LPガス協会	愛知県名古屋市中区大須4-1-70 TANAKA名古屋ビル	電話番号:052-261-2896 衛星電話番号:080-8975-5806
	(一社)三重県LPガス協会	三重県津市柳山津興369-2	電話番号:059-227-6238 衛星電話番号:
	(一社)岐阜県LPガス協会	岐阜県岐阜市薮田南5-11-11	電話番号:058-274-7131 衛星電話番号:
	(一社)富山県エルピーガス協会	富山県富山市桜橋通り6-13 富山フコク生命第1ビル4F	電話番号:076-441-6993 衛星携帯電話:080-8995-6292
	(一社)石川県エルピーガス協会	石川県金沢市鞍月2丁目3番地 石川県鉄工会館 3階	電話番号:076-054-0634 衛星携帯電話:080-1958-4396

特定石油ガス輸入業者

特定石油ガス輸入業者名		住所	連絡先
中部 (17)	1 岩谷産業(株)	大阪府大阪市中央区本町三丁目六番四号	電話番号:052-308-3651
	2 鈴与商事(株)	静岡県静岡市清水区入舟町一一番一号	電話番号:0533-86-8148
	3 大陽日酸エネルギー(株)	愛知県海部郡蟹江町大字蟹江本町エノ割3-1	電話番号:0567-96-2828
	4 田邊工業(株)	東京都渋谷区恵比寿西2丁目7番3号	電話番号:0533-69-6256
	5 NX商事(株)	東京都港区海岸一丁目一四番二二号	電話番号:058-215-5212
	6 橋本産業(株)	東京都台東区上野一丁目一五番五号	電話番号:076-432-7541
	7 (株)ミツウロコヴェッセル中部	愛知県名古屋市中川区広川町五丁目1番地	電話番号:052-361-8474
	8 伊丹産業(株)	兵庫県伊丹市中央五丁目五番一〇号	電話番号:072-778-7120
	9 (株)エネアーク中部	愛知県名古屋市中区錦一丁目五番一一号	電話番号:052-218-7615 -052-218-7616
	10 サーラエナジー(株)	愛知県豊橋市駅前大通一丁目55番地	電話番号:0532-34-3461
	11 北日本物産(株)	富山県富山市高木2000番地	電話番号:076-424-1721
	12 ENEOSグローブエナジー(株)	東京都千代田区永田町二丁目一一番一号	電話番号:0776-21-6800
	13 サカヰ産業(株)	富山県富山市桜橋通り五番六号	電話番号:076-434-2141
	14 ミライフ西日本(株)	大阪府大阪市平野区加美鞍作3-6-14	電話番号:052-661-9181
	15 東邦液化ガス(株)	愛知県名古屋市熱田区桜田町一九番一八号	電話番号:052-882-3753
	16 (株)マルエイ	岐阜県岐阜市入舟町四丁目八番地の一	電話番号:058-245-0103
	17 (株)エネサンス中部	愛知県海部郡蟹江町今字下六反田76	電話番号:0567-95-3101

コード		製造事業所(充填所)名	コード		製造事業所(充填所)名
県コード	充填所		充填所	充填所	
2	3	0 1 明石産業(株)西三河支店	4	1	エア・ウォーター東日本(株)岡崎営業所
		0 2 明石産業(株)東三河支店	4	2	(株)東液供給センター名港事業所
		0 3 アストモスリテイリング(株) 中部カンパニー藤岡営業所	4	3	東桜ガステック(株)
		0 4	4	4	
		0 5 海部南部プロパン販売協同組合	4	5	東邦液化ガス(株)八開充てん所
		0 6 (株)あみや商事新城充填所	4	6	東邦液化ガス(株)岡崎充てん所
		0 7	4	7	東邦液化ガス(株)三好充てん所
		0 8	4	8	
		0 9 (株)稲葉エネクス	4	9	名古屋エネルギー(株)
		1 0	5	0	名古屋田邊(株)蒲郡充填所
		1 1 犬山ガスサービス(株)	5	1	名古屋プロパン瓦斯(株)小牧支店
		1 2 (株)宇佐美プロパン津島充填所	5	2	名古屋プロパン瓦斯(株)弥富支店
		1 3 (株)エス・アイ東海	5	3	名古屋プロパン瓦斯(株)岡崎支店
		1 4 (株)エネサンス中部稻沢営業所	5	4	(株)成田セラミックバーナ工業所穴田充てん所
		1 5 (株)エネチタ阿久比充填所	5	5	ニイミ産業(株)本部
		1 6 (有)榎本プロパン	5	6	ニイミ産業(株)半田支店
		1 7 大浜燃料(株)西尾充填所	5	7	日本ガスコム(株)岡崎営業所
		1 8 春日井ガスセンター(株)	5	8	日本ガスコム(株)新城営業所
		1 9 (株)ガステクノサーブ	5	9	橋本産業(株)名古屋営業所
		2 0 サーラE&L名古屋(株)西三河配送センター	6	0	東愛知ガス供給ネット(株)
		2 1 (株)クリーンガスセンター碧南事業所	6	1	福岡プロパン(株)愛知高圧容器検査所
		2 2 高圧ガス工業(株)名古屋工場	6	2	(株)フジプロ
		2 3 (株)ニンプロ産工形原充填所	6	3	(株)ホームエネルギー東海
		2 4 (株)サイサン 濑戸営業所	6	4	(株)ホームエネルギー東海岡崎センター
		2 5 ジェイエイ・トービス(株)尾張LPガス充填所	6	5	松井産業(株)
		2 6 ジェイエイ・トービス(株)西三河LPガス充填所	6	6	松屋(株)
		2 7 ジェイエイ・トービス(株)豊橋LPガス充填所	6	7	(株)マルエイ名古屋支店
		2 8 新日本ガス(株)尾張支店	6	8	丸菱商事(株)一宮充填所
		2 9 鈴一物産(株)	6	9	丸菱商事(株)大府充填所
		3 0 (株)鈴与ガスあんしんネット豊川事業所	7	0	丸美瀬戸燃料(株)
		3 1 ダイイチガスコム株式会社	7	1	三河品川燃料(株)
		3 2 大日本アガ(株)大府事業所	7	2	三河商事(株)
		3 3 大雄(株)名古屋充填所	7	3	(株)三好ガス
		3 4 太洋商事(株)	7	4	ミライフ西日本(株)中部支店名古屋基地
		3 5 大陽日酸エネルギー(株)中部支社 名古屋支店	7	5	(株)名港液化ガス
		3 6	7	6	東邦液化ガス(株)江南充てん所
		3 7 武一(株)	7	7	東邦液化ガス(株)安城充てん所
		3 8 武豊ガス(有)	7	8	
		3 9	7	9	
		4 0 知多高圧ガス(株)本社工場	8	0	大和燃料(株)
			8	1	両元産業(株)

1 災害拠点病院

県保健医療局健康医務部医務課

2024年4月1日現在

医療圏	災害拠点 病院の種類	病院名	所在地	直近ヘリポート可能か所	
				名称・所在地	距離 (km)
名古屋・ 尾張中部 医療圏	中核	名古屋市立大学医学部 附属東部医療センター	千種区若水一丁目2-23	屋上ヘリポート	0.0
	地域	名古屋市立大学医学部 附属西部医療センター	北区平手町1-1-1	屋上ヘリポート	0.0
	中核	日本赤十字社愛知医療 センター名古屋第一病院	中村区道下町3-35	屋上ヘリポート (本病院内)	0.0
	中核	独立行政法人国立病院 機構名古屋医療センター	中区三の丸4-1-1	名城公園 (北区名城一丁目)	0.6
	中核	日本赤十字社愛知医療 センター名古屋第二病院	昭和区妙見町2-9	屋上ヘリポート (3病棟内)	0.0
	地域	名古屋大学医学部附属病院	昭和区鶴舞町65	屋上ヘリポート	0.0
	中核	名古屋市立大学病院	瑞穂区瑞穂町字川澄1	屋上ヘリポート	0.0
	中核	名古屋掖済会病院	中川区松年町4-66	屋上ヘリポート	0.0
	地域	独立行政法人労働者健康安 全機構中部労災病院	港区港明一丁目10-6	港特別支援学校グランド (港区港明一丁目)	0.2
	中核	独立行政法人地域医療 機能推進機構中京病院	南区三条1-1-10	屋上ヘリポート	0.0
	地域	名古屋記念病院	天白区平針四丁目305	平針北小学校グランド (天白区平針一丁目)	0.8
海部 医療圏	地域	津島市民病院	津島市橘町3-73	屋上ヘリポート	0.0
	中核	愛知県厚生農業協同組 合連合会海南病院	弥富市前ヶ須町南本 田396	屋上ヘリポート	0.0
尾張東部 医療圏	基幹	藤田医科大学病院	豊明市沓掛町田楽ヶ 窪1-98	屋上ヘリポート	0.0
	基幹	愛知医科大学病院	長久手市岩作雁又1-1	病院敷地内	0.0
	中核	公立陶生病院	瀬戸市西追分町160	屋上ヘリポート	0.0
尾張西部 医療圏	地域	愛知県厚生農業協同組 合連合会稻沢厚生病院	稻沢市祖父江町本甲 拾町野7	市立祖父江中学校 グランド(稻沢市祖父江町 上牧下川田)	1.8
	地域	稻沢市民病院	稻沢市長束町沼100	文化の丘公園	0.1
	中核	一宮市立市民病院	一宮市文京二丁目2-22	屋上ヘリポート	0.0
	中核	総合大雄会病院	一宮市桜一丁目9-9	屋上ヘリポート	0.0
尾張北部 医療圏	中核	愛知県厚生農業協同組 合連合会江南厚生病院	江南市高屋町大松原 137	屋上ヘリポート	0.0
	中核	小牧市民病院	小牧市常普請1-20	中島スポーツ広場 グランド(小牧市常普請 3)	0.7
	中核	春日井市民病院	春日井市鷹来町1-1-1	前高グランド(春日井市西 高山町)	2.6

医療圏	災害拠点病院の種類	病院名	所在地	直近ヘリポート可能か所	
				名称・所在地	距離(km)
知多半島医療圏	中核	半田市立半田病院	半田市東洋町2-29	さくら小学校（半田市東洋町一丁目）	0.2
	地域	愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院	知多郡美浜町大字河和字西谷81-6	美浜町総合公園 グランド（美浜町大字北方字十二谷）	3.8
	地域	公立西知多総合病院	東海市中ノ池3-1-1	屋上ヘリポート	0.0
西三河北部医療圏	中核	愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院	豊田市浄水町伊保原500-1	屋上ヘリポート	0.0
	中核	トヨタ記念病院	豊田市平和町1-1	矢作川豊田防災ステーション（豊田市森町1-90）	3.0
西三河南部東医療圏	中核	岡崎市民病院	岡崎市高隆寺町五所合3-1	病院敷地内	0.0
	地域	藤田医科大学病院 岡崎医療センター	岡崎市針崎町字五反田1番地	駿前中央公園（岡崎市針崎町）	0.2
西三河南部西医療圏	中核	刈谷豊田総合病院	刈谷市住吉町5-15	双葉グランド（刈谷市半城土町掛貝）	1.0
	中核	愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院	安城市安城町東広畔28	病院敷地内	0.0
	地域	西尾市民病院	西尾市熊味町上泡原6	西尾市立看護専門学校グランド（西尾市戸ヶ崎町広美）	0.2
東三河北部医療圏	地域	新城市民病院	新城市字北畠32-1	新城市消防署（新城市平井字新栄）	3.0
東三河南部医療圏	中核	豊橋市民病院	豊橋市青竹町字八間西50	病院敷地内	0.0
	地域	独立行政法人国立病院 機構豊橋医療センター	豊橋市飯村町字浜道上50	豊橋市総合消防訓練所（豊橋市岩田町）	1.2
	中核	豊川市民病院	豊川市八幡町野路23	病院敷地内	0.0
	地域	蒲郡市民病院	蒲郡市平田町向田1-1	株式会社 近藤鐵工所（蒲郡市形原町）	0.3

注：災害拠点病院の種類のうち

「基幹」は、基幹災害拠点病院

「中核」は、地域中核災害拠点病院

「地域」は、地域災害拠点病院 を表す。

2 災害拠点精神科病院

県保健医療局健康医務部医務課こころの健康推進室

2024年4月1日現在

病院名	所在地
愛知県精神医療センター	名古屋市千種区徳川山町4-1-7
医療法人松崎病院 豊橋こころのケアセンター	豊橋市三本木町字元三本木20-1

別紙1
送付先

経済産業省
石油ガス供給連携計画
bzl-ANRE-LPG@meti.go.jp
FAX:03-3501-1837

中部経済産業局
資源エネルギー環境部
資源・燃料課
bzl-qchbpb@meti.go.jp
FAX:052-951-9801

中部近畿産業保安監督部 (一社)愛知県LPガス協会
lpg@aichilpg.or.jp
bzl-chubu-hoan@meti.go.jp FAX:052-261-2898

LPガス充填所 被災状況報告書

(第 報)

年 月 日
時 分 現在

事業所名						
報告者名						
TEL	—	—	—	—	—	—
発生日時	令和	年	月	日	時	分
規模(震度)						

被災内容	<input type="checkbox"/> 被害なし
	<input type="checkbox"/> 調査中
	<input type="checkbox"/> 出荷不能 (停電も含む)
	<input type="checkbox"/> 復旧日すみ

詳 細

※出荷不能(停電も含む)にチェックした場合は状況をご記入下さい。

※ 状況が変わり次第、ご報告をお願いいたします。

支部

分会宛 (FAX: - - - 、E-mail:)

)

別紙2

一般社団法人愛知県LPGガス協会宛 (FAX: 052-261-2898、E-mail: lpg@aichilpg.or.jp)

報告事業所名称 (支店等名含む)		担当者氏名	
		電話番号	

LPGガス関係被害状況報告 (第 1・2・3・4・5 報)

年 月 日 午前・午後 時 分現在

報告書記入にあっての注意事項

- 被害がなくてもご提出ください。また、第1報は被害情報の全てが把握できていなくても判明している限りで出来る限り速やかにお願いいたします。
- FAX・メールが使用不能の場合、電話で報告をお願いします。
- 第1報後、新たに被害が判明した場合、または前回の報告から数字が変更になった場合は出来る限り速やかに報告をお願いいたします。(同一用紙を使用可・この場合、第2報の場合は1及び2を○で囲むこととなり変更した数字を修正してください。)

1. 自社の被害 (被害の有無に○をつけてください。有りの場合は概要を記載)

項目		被害の有無	詳細		
A	事業主・従業員の安否	無事・有事	事業主負傷者 (人数)	事業主死亡者 (人数)	
			従業員負傷者 (人数)	従業員死亡者 (人数)	
B	事務所の被害	無・有	(被害の程度)		
C	容器置場・充填所	無・有	(被害の程度)		
D	スタンド	該当なし 無・有	(被害の程度)		
E	車両	無・有	(被害の台数や程度)		
F	バルクローリー	該当なし 無・有	(被害の台数や程度)		

2. 消費先の被害

下記のE、F以外は概数でかまいません。

A	災害前のLPGガス供給世帯数 (概数記載可) 【A = B + C + D】			戸
B	家屋倒壊や、避難等により供給復旧が見込めない世帯数 (概数記載可)			戸
C	立入禁止等の理由により、被害状況の確認が出来ない世帯数 (概数記載可)			戸
D	供給復帰可能及び復旧済み世帯数 (概数記載可) 【A - (B + C)】			戸
Dの内 被害状況と未復旧数	E	ガス漏れ、漏えい爆発、漏えい火災のあった件数		
	F	Eのうち、未復旧件数		
	G	Eに該当しないが、メーターや調整器の交換及び工事等が必要な件数 (概数記載可)		
	H	Gのうち、未復旧件数		

未確認世帯数【C】および未復旧件数【F】及び【H】がゼロになるまで、報告お願いします。

Eは容器の流出によるものはガス漏れに含みません。

I : 【E ガス漏れ・爆発・火災の被害の詳細】 ※ 発生場所 (市区町村名)、発生日時は必ず記入

3. 容器の流出 (判明した時点で報告してください)

A : 消費先軒先からの流出・埋没本数	本	B : うち、累積回収本数	本
C : その他 (充填所・貯蔵施設・容器置場等) からの流出・埋没本数	本	D : うち、累積回収本数	本

4. 要請 (支援の有無)・連絡事項

別紙3

中核充填所向け報告書

メール送付先

- (1) 経済産業省資源エネルギー庁 石油流通課（供給連携計画専用）御中
bzl-ANRE-LPG@meti.go.jp
- (2) 中部経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課 御中
bzl-qchbpb@meti.go.jp
- (3) 中部近畿産業保安監督部 保安課 御中
bzl-chubu-hoan@meti.go.jp
- (4) (一社) 愛知県LPGガス協会（災害時情報伝達専用）御中
lpg@aichilpg.or.jp

送付日時	令和 年 月 日 時 分
事業所名	
担当者名	
連絡先	TEL () -

	質問項目	回答項目	
1	中核充填所の異常の有無	異常なし	設備的異常あり 人的異常あり
2	電源の確保状況	通常とおり	自家発電 停電中
3	人員の確保状況	通常とおり	人員不足 (応援要請済) 人員不足 (対応未定)
4	異常ある場合の復旧見込み	日後	目途立たず
5	充填	可	不可
6	配送	可	不可
7	現在の在庫量 (プロパン)	トン	
8	入荷予定	日後 トン	目途立たず
9	支援の必要	不要	要(人員 or 物資)